
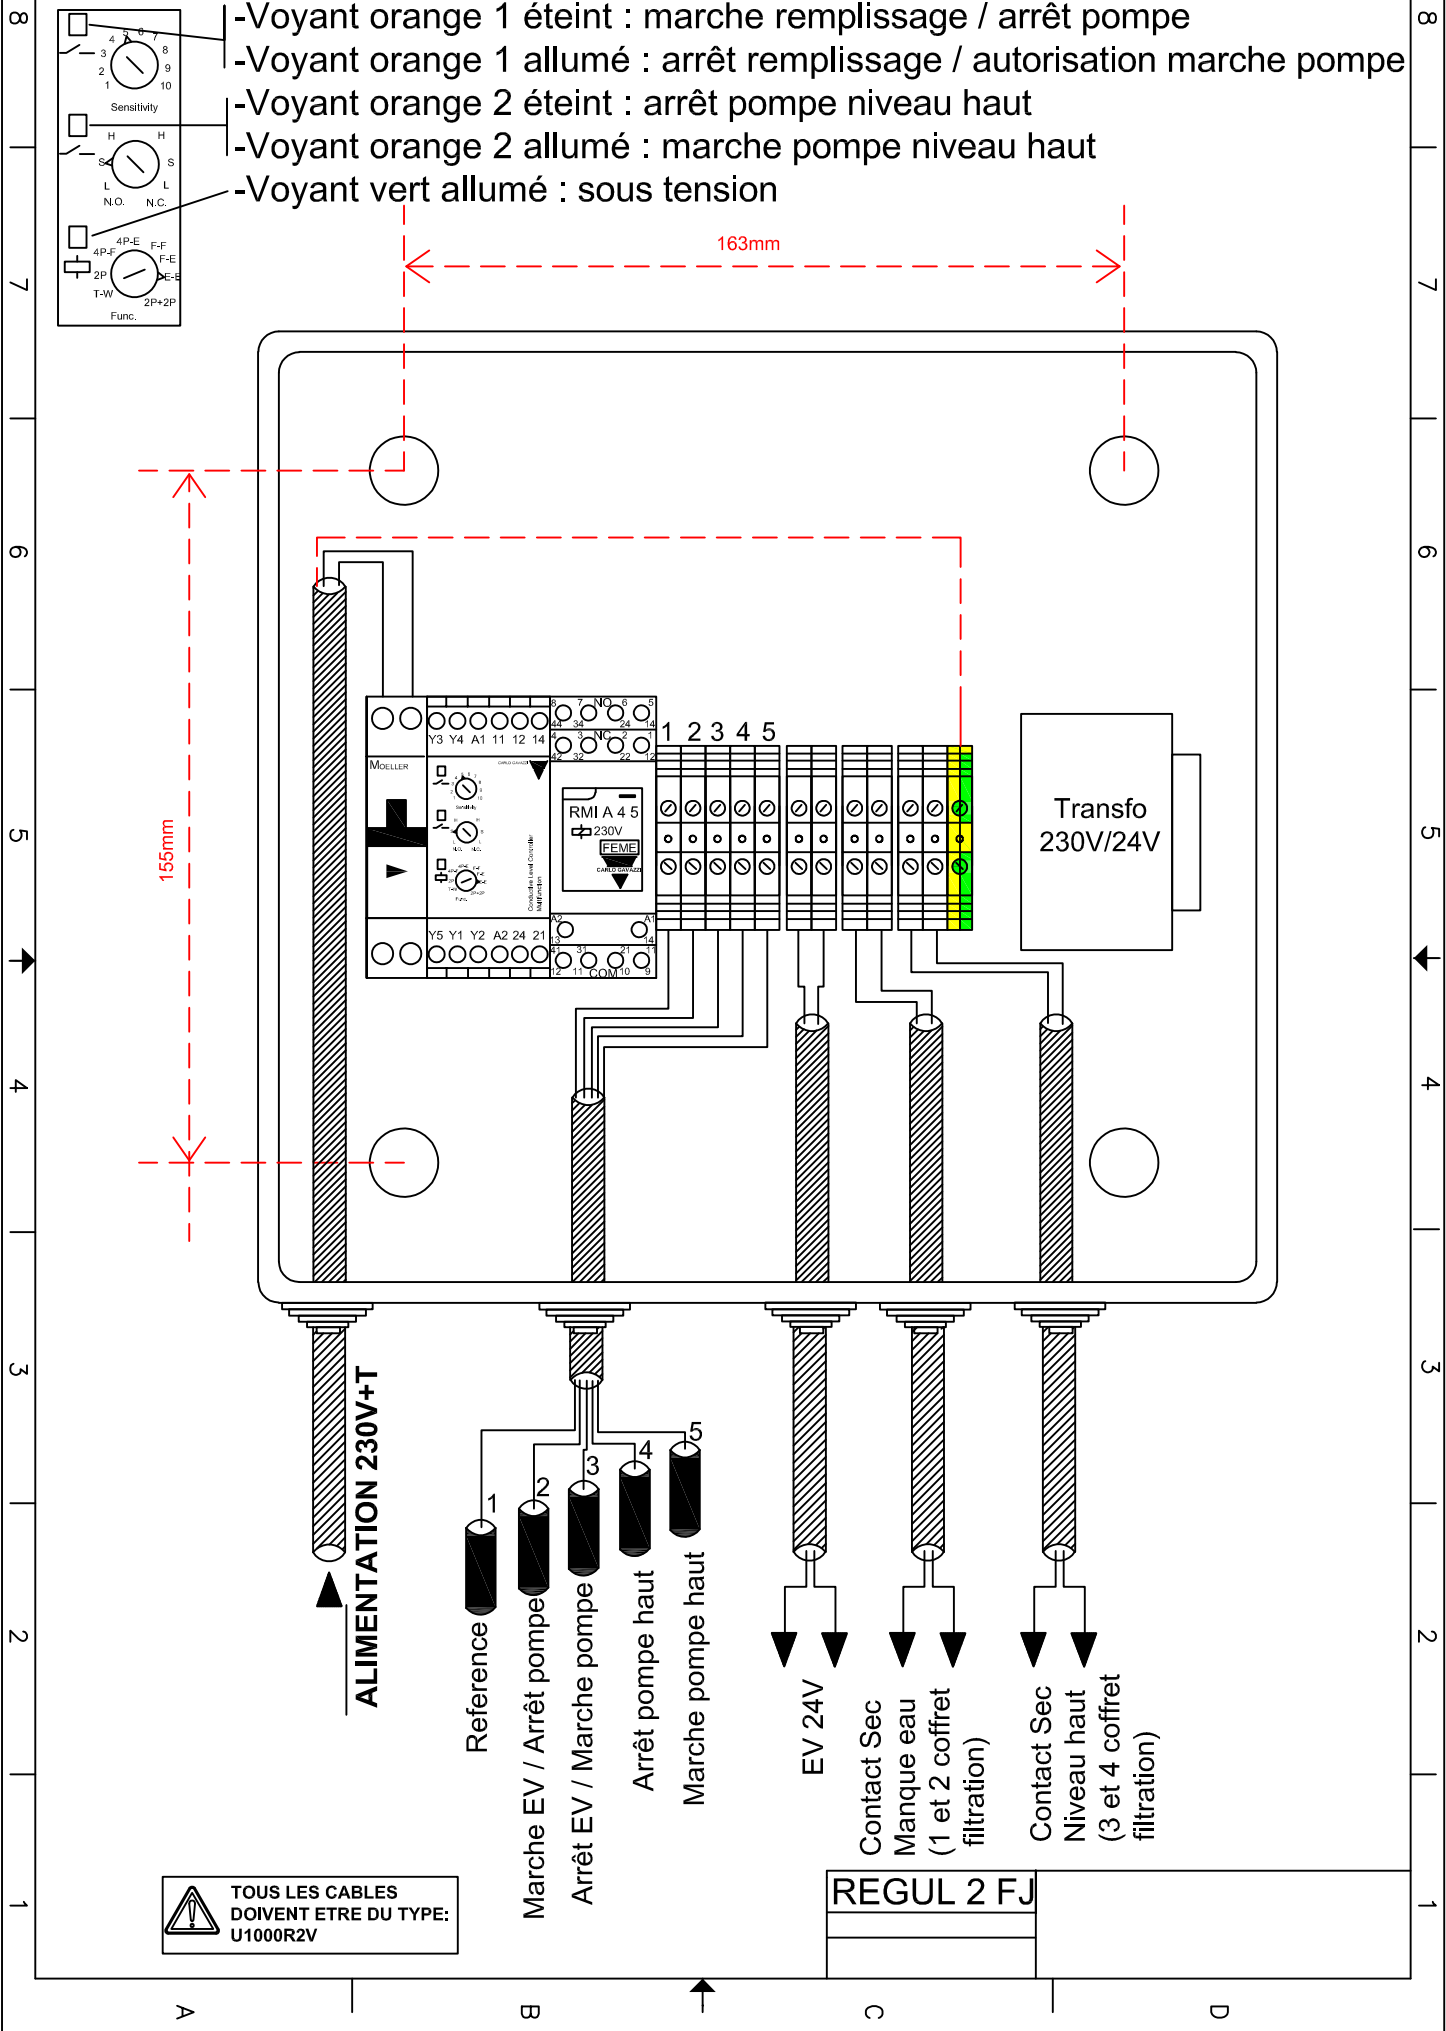


Fonctionnement :

- Voyant orange 1 éteint : marche remplissage / arrêt pompe
- Voyant orange 1 allumé : arrêt remplissage / autorisation marche pompe
- Voyant orange 2 éteint : arrêt pompe niveau haut
- Voyant orange 2 allumé : marche pompe niveau haut
- Voyant vert allumé : sous tension

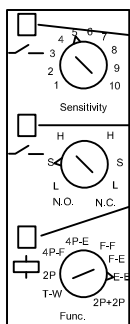

TOUS LES CABLES DOIVENT ETRE DU TYPE: U1000R2V

REGUL 2 FJ

ALIMENTATION 230V+T

Reference
 Marche EV / Arrêt pompe
 Arrêt EV / Marche pompe
 Arrêt pompe haut
 Marche pompe haut

EV 24V
 Contact Sec
 Manque eau (1 et 2 coffret filtration)
 Contact Sec Niveau haut (3 et 4 coffret filtration)