



230V+T

Coffret livré pré-câblé en 230V+T
Control panel provided in 230V+E
Armatío entregado cableado en 230V+T

Réglage du disjoncteur
Adjust of circuit breaker
Ajuste del guardamotor




Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe
Adjust the circuit breaker according to the power of the pump
Ajustar el guardamotor con respecto a la potencia de la bomba

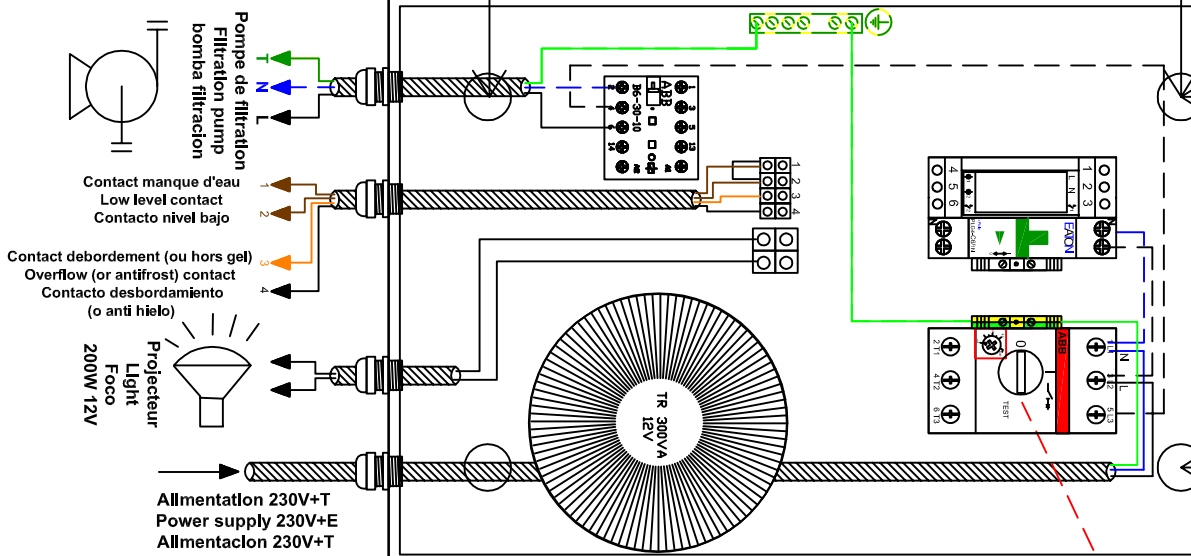

Tous les câbles doivent être de type U1000R2V
All cables must be of the type U1000R2V
Todos los cables deben ser del tipo U1000R2V




3 x 400V+N+T

Retirer les pontages existants
Remove existing bridges
Quitar los puentes existentes

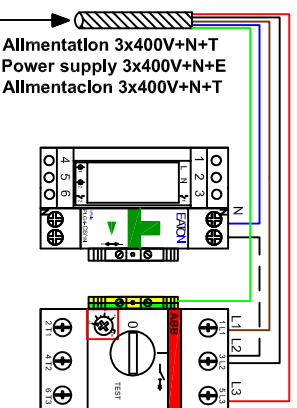

3 x 230V +T

Retirer les pontages existants
Remove existing bridges
Quitar los puentes existentes

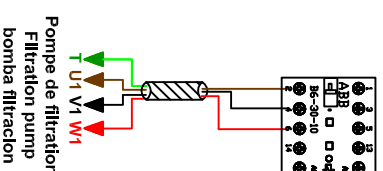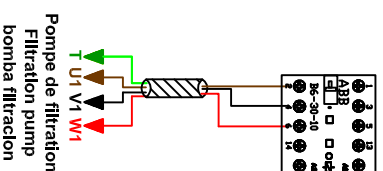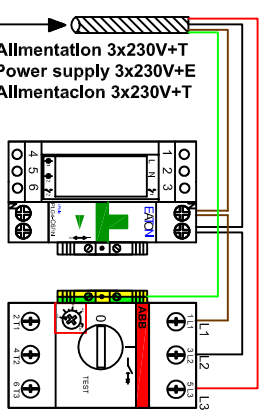


75805

ASTRALPOOL


230V+T

Quadro consegnato cablato in 230V
In 230V geliefert Kasten
Quadro entregue cabografado em 230V

Regolazione del disgiuntore
Einstellung des Schalters
Ajustamento do disjuntor



Regolare il disgiuntore in funzione della
potenza della pompa
Den Schalter gemäß der Kraft der
Pumpe eichen
Calibrar o disjuntor em função da
potência da bomba



Contatto livello basso
Kontakt Niedriges Niveau
Contacto nivel baixo

Contatto livello alto (o antigelo)
Kontakt Hohes Niveau (oder
außerhalb Frostes)

Contatto nivel elevado (ou fora
de gelo)


Faro
Projektor
200W 12V

Allmentazlone 230V+T
Ernährung 230V+T
Alimentação 230V+T

Tutti i cavi devono essere
del tipo U1000R2V
Alle Kabel müssen von
Typ U1000R2V sein
Todos os cabos devem
ser de tipo U1000R2V

3 x 400V+N+T


Togliere i cavi esistenti
Die bestehenden Brücken zurückziehen
Retirar as pontes existentes

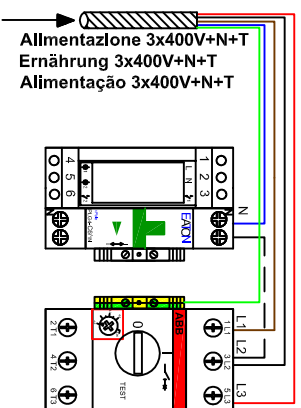


Allmentazlone 3x400V+N+T
Ernährung 3x400V+N+T
Alimentação 3x400V+N+T

3 x 230V +T

Togliere i cavi esistenti
Die bestehenden Brücken zurückziehen
Retirar as pontes existentes

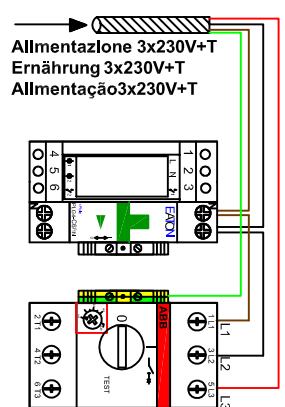


Allmentazlone 3x230V+T
Ernährung 3x230V+T
Alimentação 3x230V+T

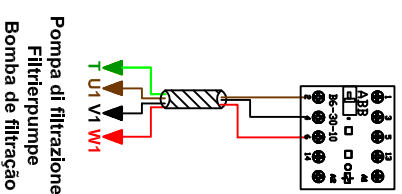

Pompa di filtrazione
Filterpumpe
Bomba de filtração

T U1 V1 W1

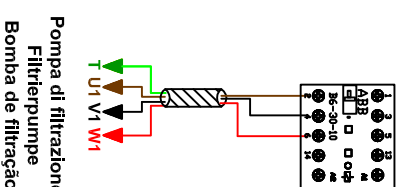



Pompa di filtrazione
Filterpumpe
Bomba de filtração


T U1 V1 W1

75805

ASTRALPOOL

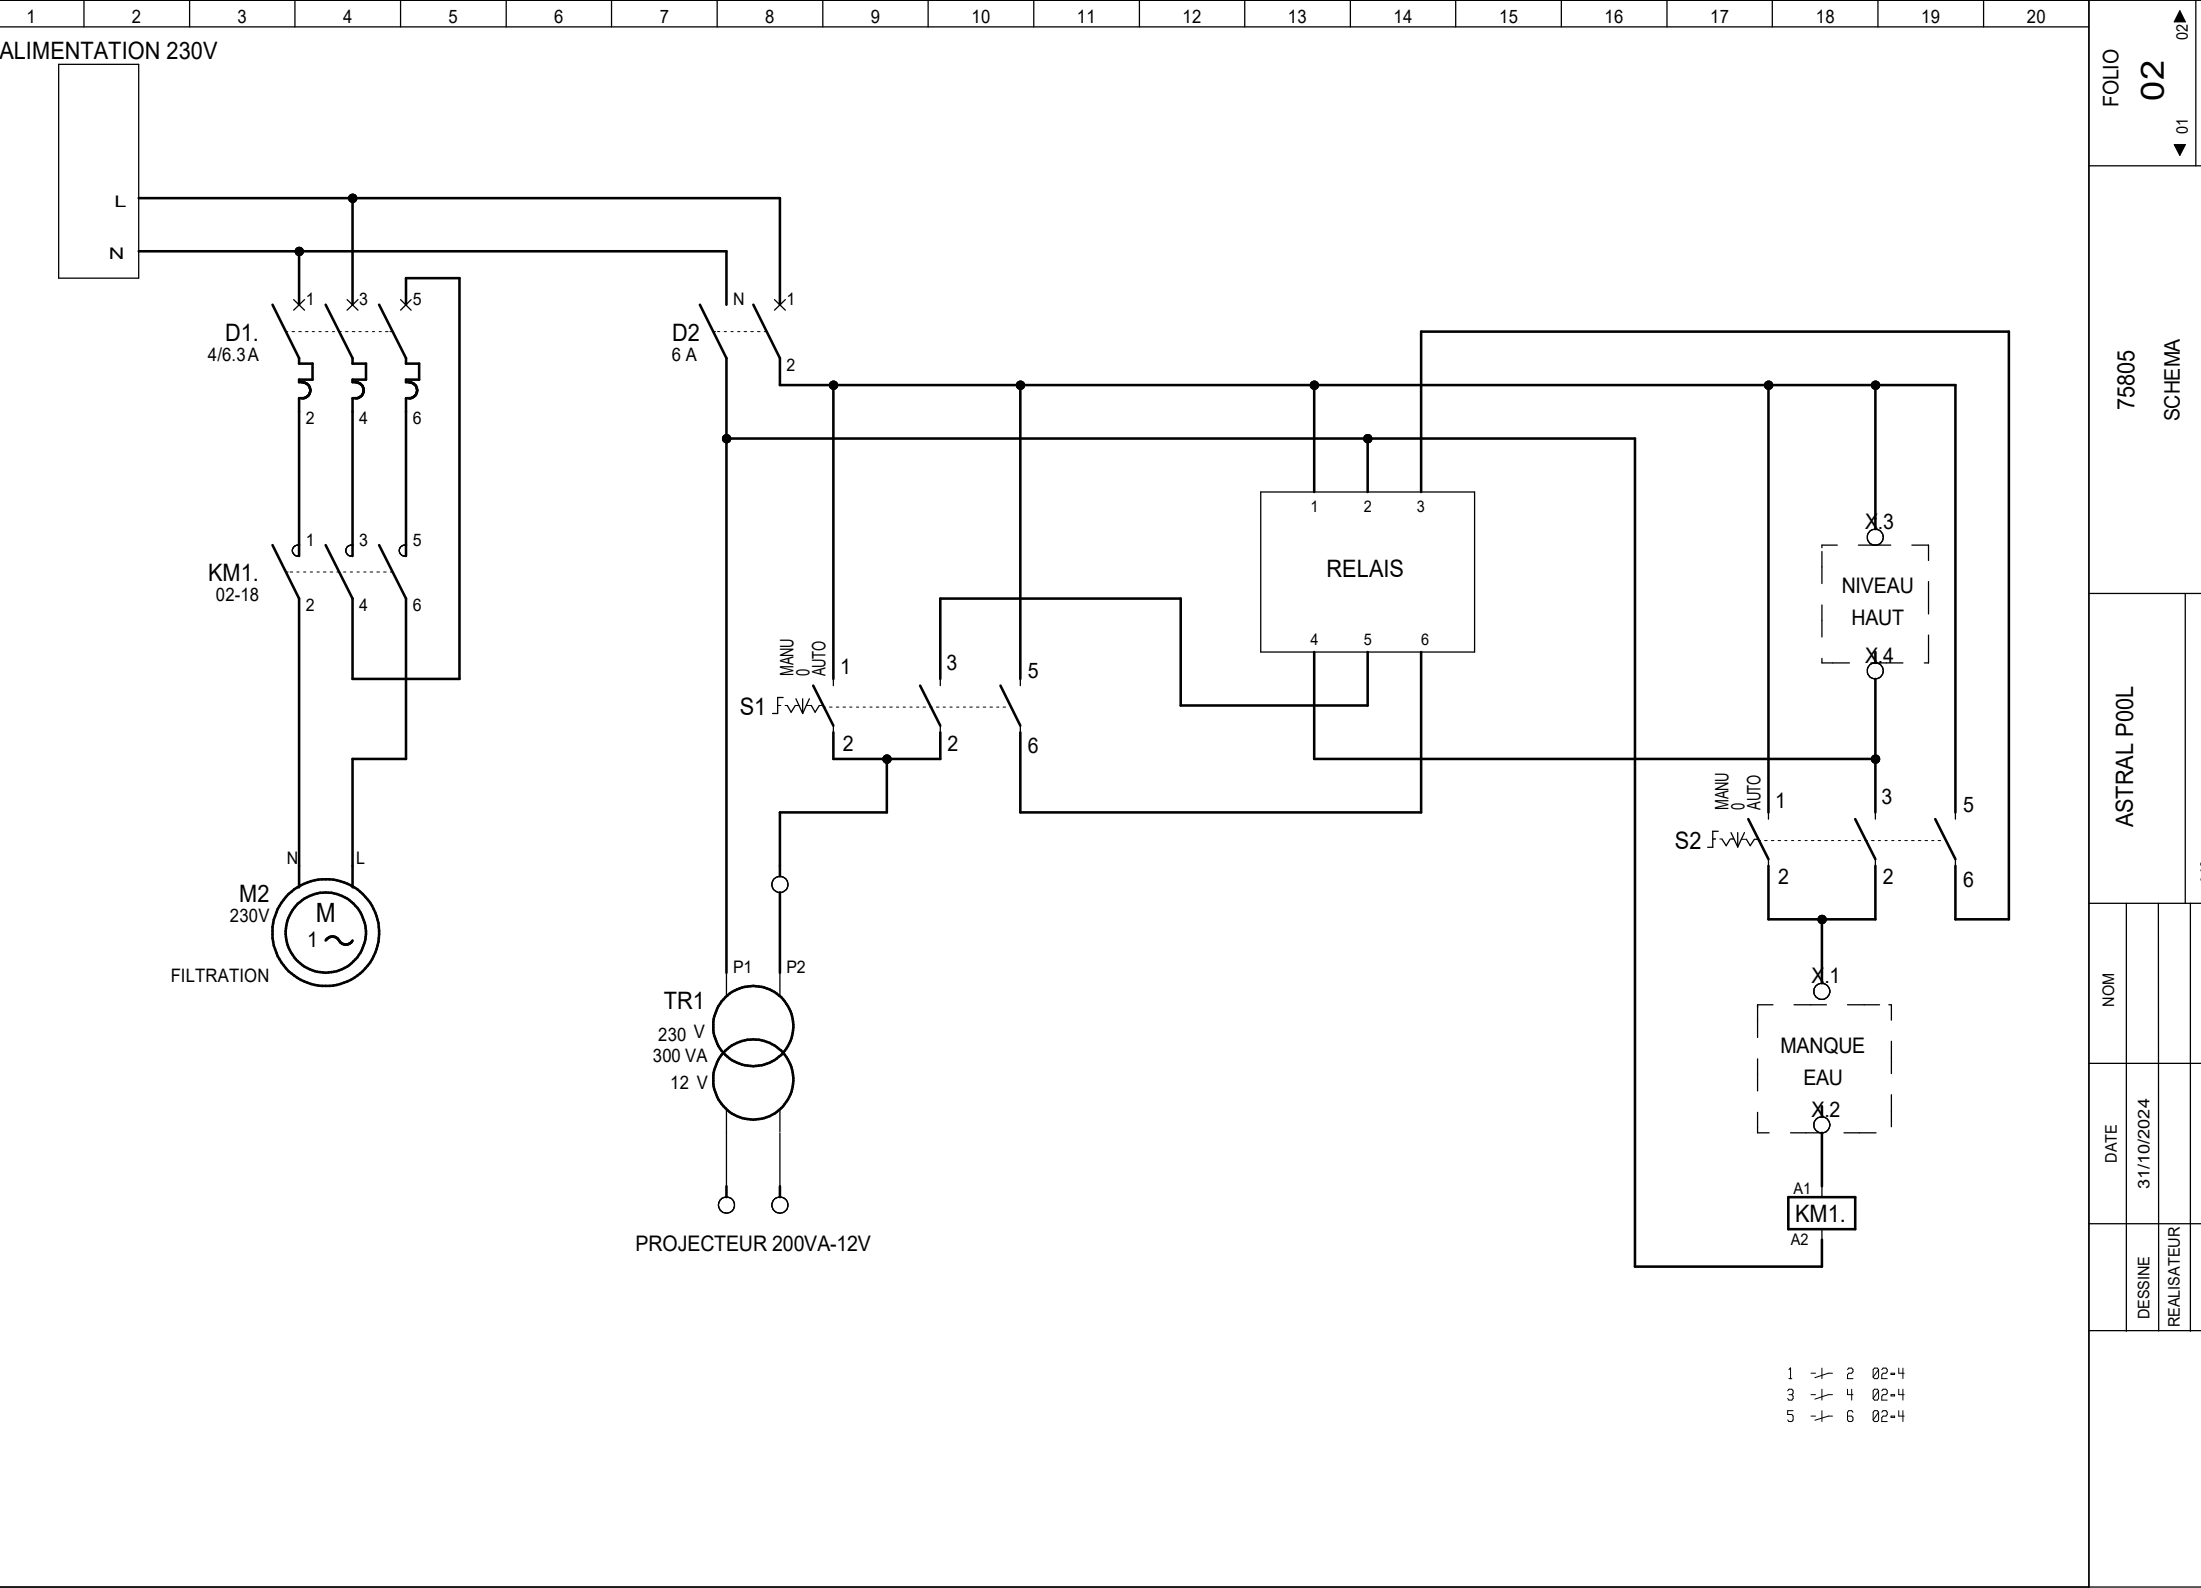

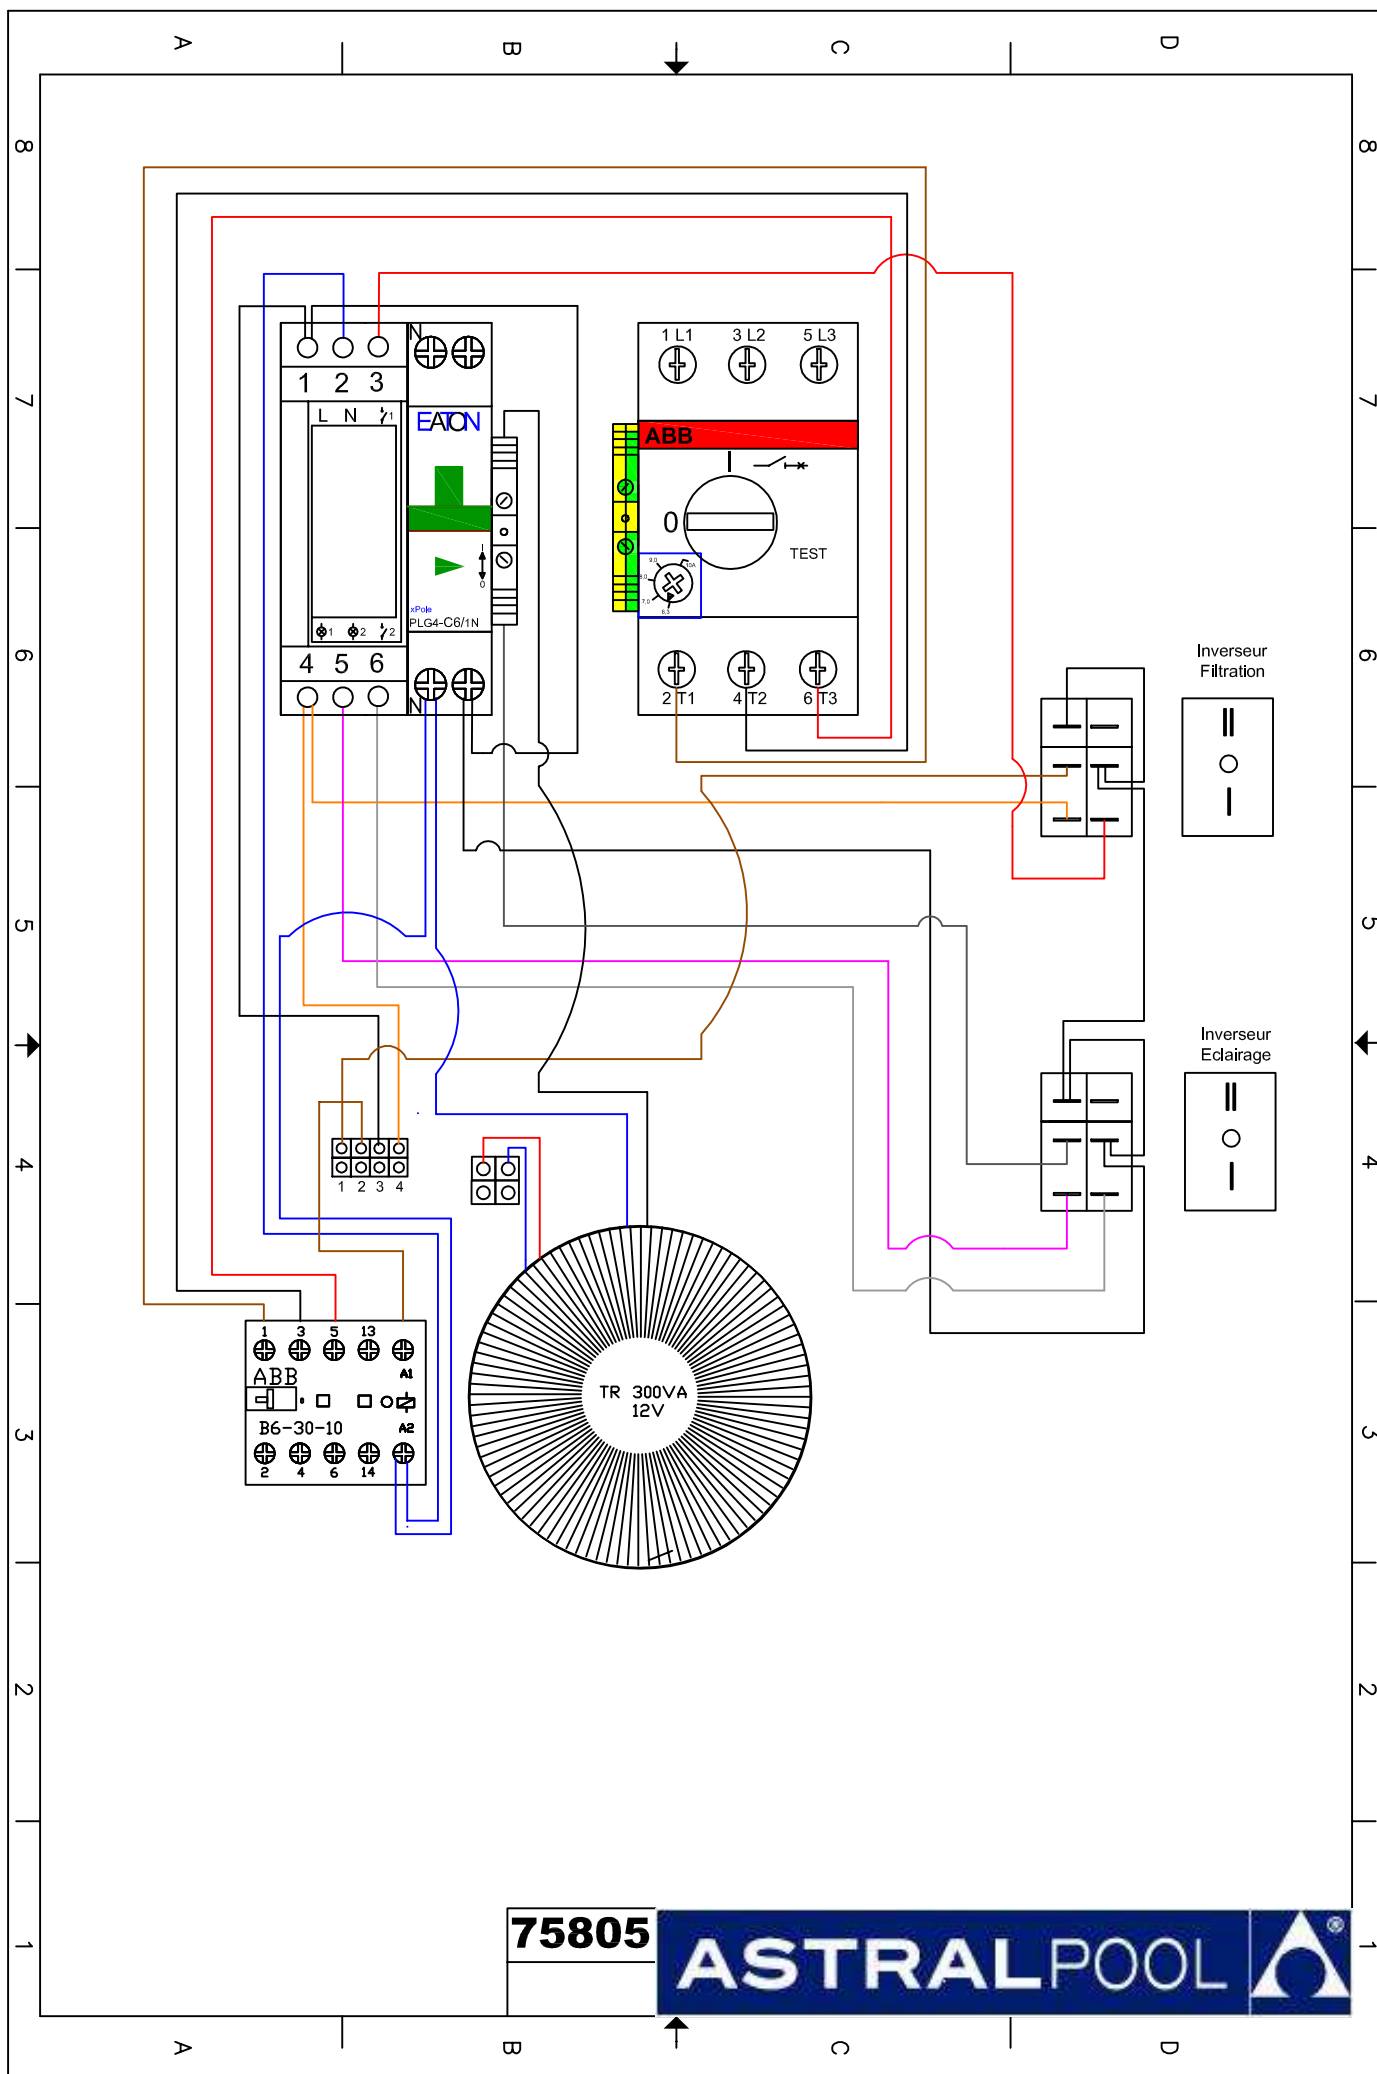

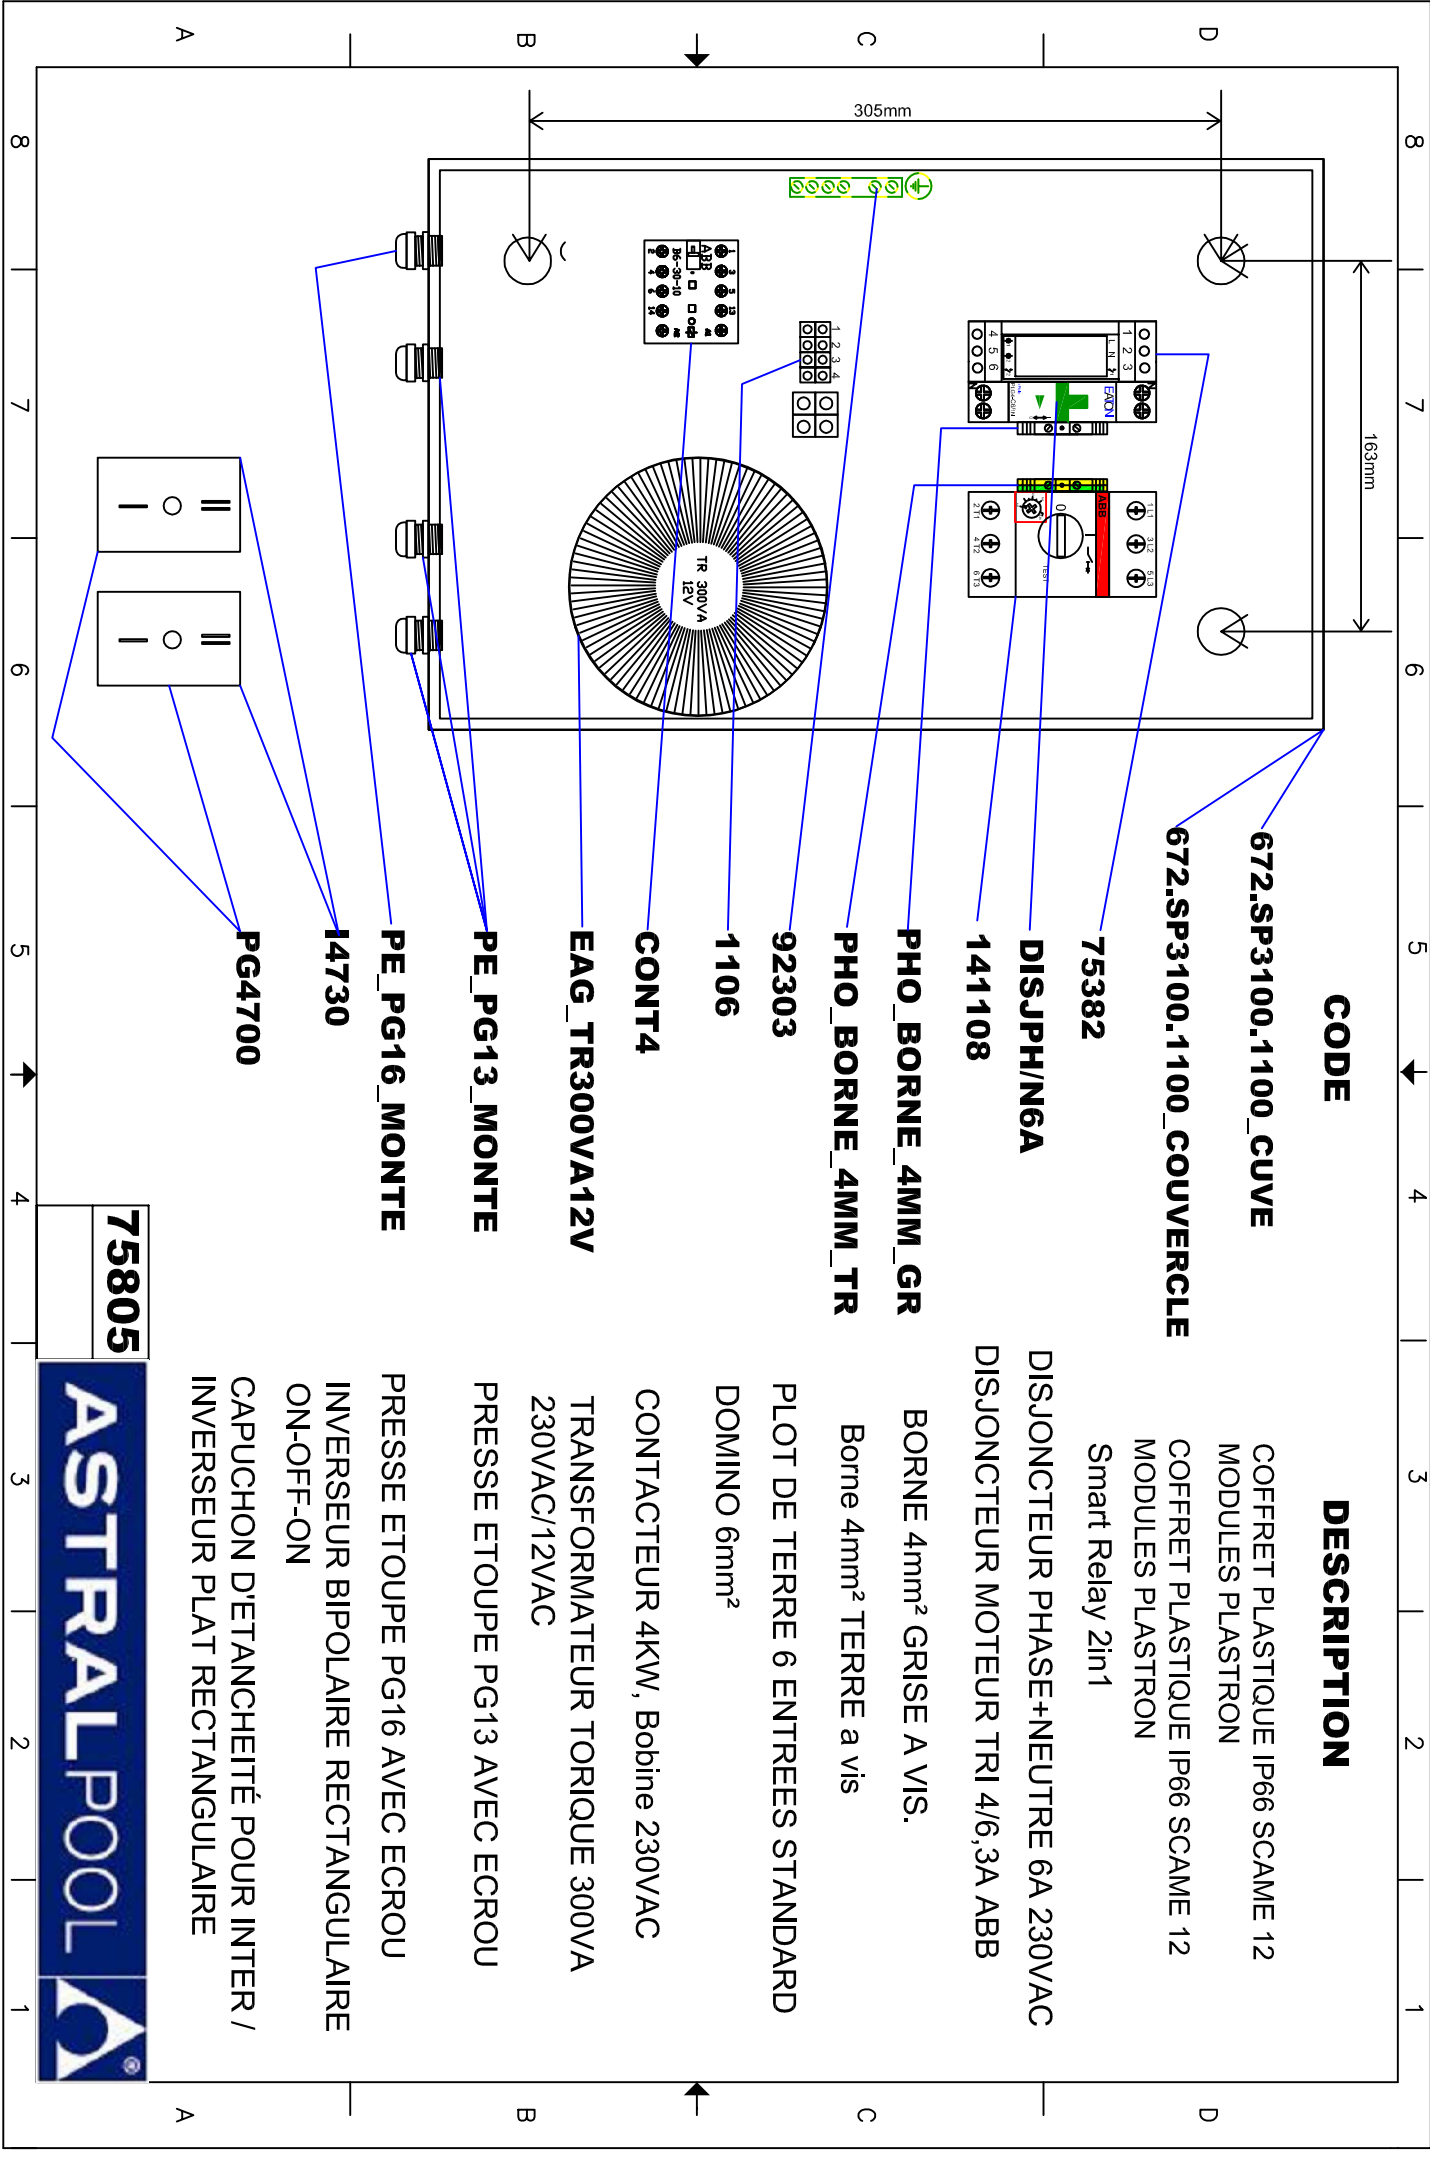

CODE

DESCRIPTION

672.SP3100.1100_CUVE

COFFRET PLASTIQUE IP66 SCAME 12
MODULES PLASTRON

672.SP3100.1100_COUVERCLE

COFFRET PLASTIQUE IP66 SCAME 12
MODULES PLASTRON

75382

Smart Relay 2in1

DISJPH/N6A

DISJONCTEUR PHASE+NEUTRE 6A 230VAC

141108

DISJONCTEUR MOTEUR TRI 4/6,3A ABB

PHO_BORNE_4MM_GR

BORNE 4mm² GRISE A VIS.

PHO_BORNE_4MM_TR

Borne 4mm² TERRE a vis

92303

PLOT DE TERRE 6 ENTREES STANDARD

1106

DOMINO 6mm²

CONT4

CONTACTEUR 4KW, Bobine 230VAC

EAG_TR300VA12V

TRANSFORMATEUR TORIQUE 300VA
230VAC/12VAC

PE_PG13_MONTE

PRESSE ETOUPE PG13 AVEC ECROU


PE_PG16_MONTE

PRESSE ETOUPE PG16 AVEC ECROU
INVERSEUR BIPOLAIRE RECTANGULAIRE
ON-OFF-ON

14730

CAPUCHON D'ETANCHEITE POUR INTER /
INVERSEUR PLAT RECTANGULAIRE

PG4700



75805

ASTRALPOOL