




Collegamenti a AquaLink® TRI

Italiano **IT**



Solo personale qualificato nei settori tecnici interessati (elettrico, idraulico o della refrigerazione) è abilitato ad eseguire questa procedura nel rispetto delle norme vigenti nel paese di installazione. In caso contrario, la società Zodiac Pool Care Europe declina ogni responsabilità. La garanzia del prodotto può essere annullata in caso di mancato rispetto delle condizioni di installazione e di utilizzo (come specificato nelle condizioni generali di vendita).

Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, accertarsi che non sia collegato alla rete elettrica e che nessuno abbia accesso all'apparecchio.

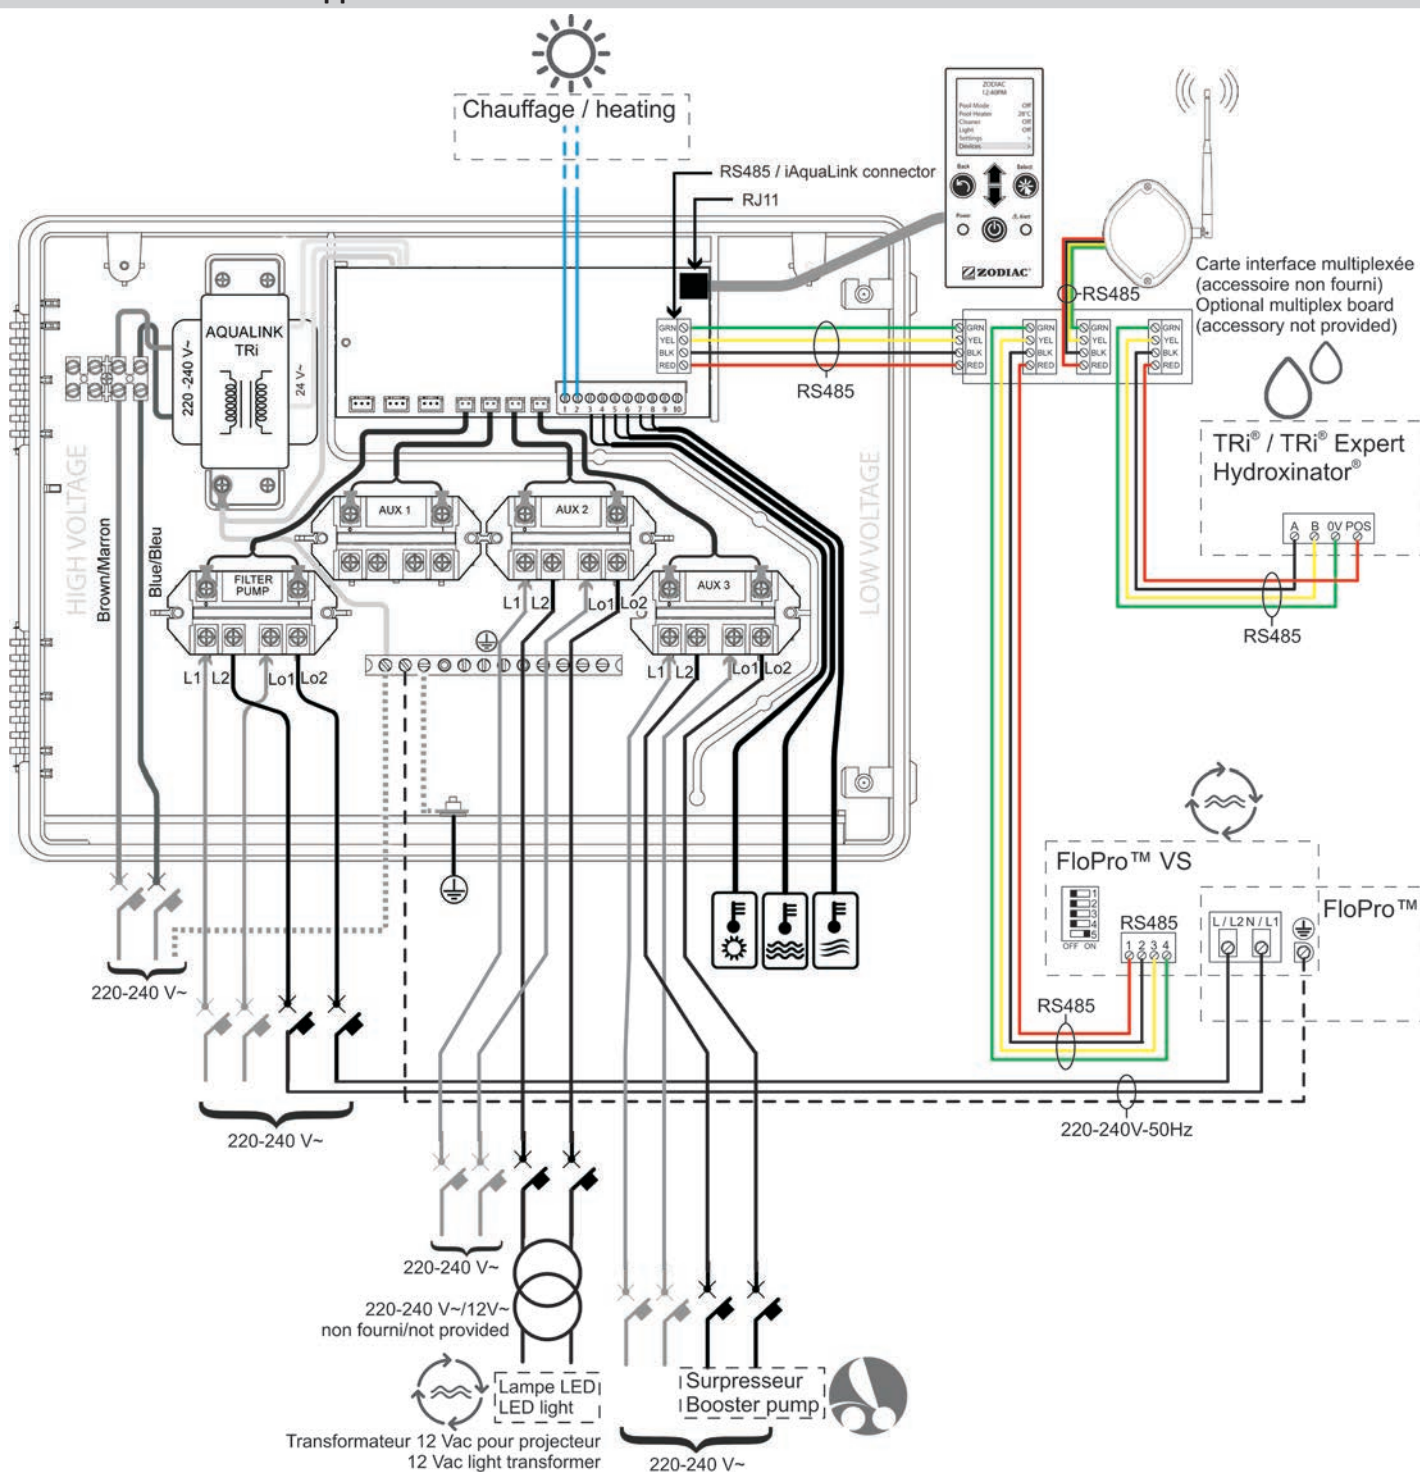

Collegamento di un sistema di riscaldamento

Impostare il setpoint dell'apparecchio al massimo

Pompe di calore Zodiac®:

Collegamento in serie sul regolatore di portata con cavo 2 x 0,75 mm²:

- Z200-PI20-Power-Everpac-JD PAC-Pac Alpha: connettore WFS
- Z600 Silent: morsetto 15 o 16

Collegamento sul comando "avvio/arresto" a distanza:

Al posto dello shunt (se presente) + seguire la procedura di dichiarazione del collegamento con cavo 2 x 0,75 mm² :

- Z300-PM30-Elysée²-Ever First e Power Force: morsetti 7-8

Al posto dello shunt con cavo 2 x 0,75 mm²:

- ZS500: morsetti 9-10

Collegamento con cavo 2 x 1 mm²:

- Optipac 15 D-TS: morsetti 11-12
- Optipac 30 D-TS: morsetti -23-33 + morsetti 32-33

Scambiatori e riscaldatori Zodiac®:

Collegamento in serie sul regolatore di portata con cavo 2 x 0,75 mm²:

- Heat Line +, Uranus + e Red Line +: morsetto 3 o 4
- RE/U e RE/I: morsetto 8 o 9