



Mindestabstände zu brennbaren Materialien (isoliertes Rauchrohr)

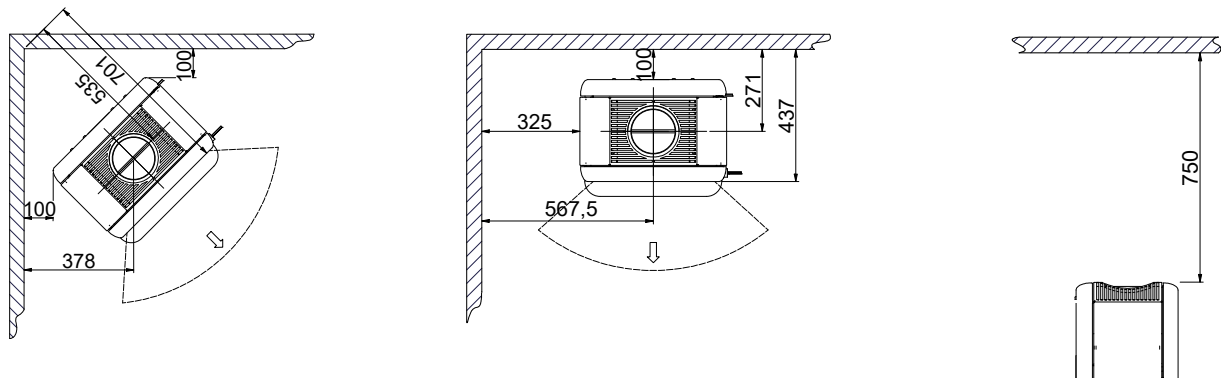

Mindestabstand zum brennbaren Bodem (Wandmodell)

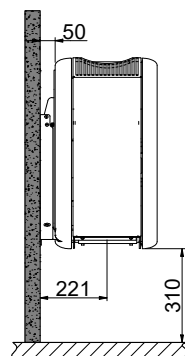

Das Wandmodell darf nur an eine nicht-brennbare Wand aufgehängt werden!




Brennbares Material



Brandschutzplatte, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maße sind in mm
Alle Abstände sind Minimumabstände

Mindestabstände zur brennbaren Wand, geschützt mit Brandschutzwand

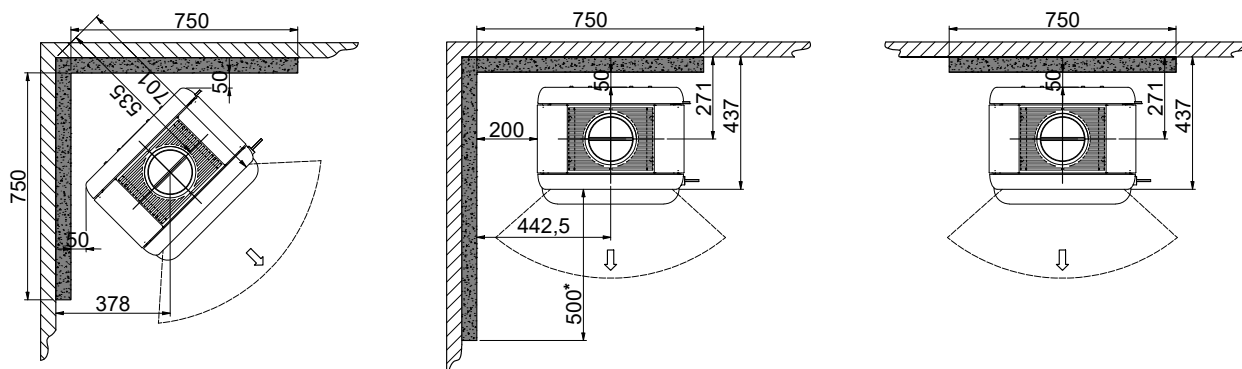

Brennbares Material



Brandschutzplatte, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

Diese Abstände gelten für ein isoliertes Rauchrohr auf dem gesamten Weg zum Kaminofen

* Abstand zum Glas