



OBUDOWA PRZY ŚCIANIE PALNEJ CHRONIONEJ IZOLACJĄ

Zabudowywanie wkładu kominkowego Scan 5004 FRL z zastosowaniem ekranów promieniowania ciepłego na ścianie wykonanej z materiałów palnych chronionej ścianą ogniową.

-  Materiał palny
-  Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jøtul, 110 mm cegły lub innego materiału o podobnych właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm.

Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne.


Odległość pieca względem mebli: 800 mm. do szkła

* Odległość do szkła

** Odległość do palnej podłogi

Instalacja z izolowaną pionową rurą dymną

- konstrukcja/obudowa do sufitu

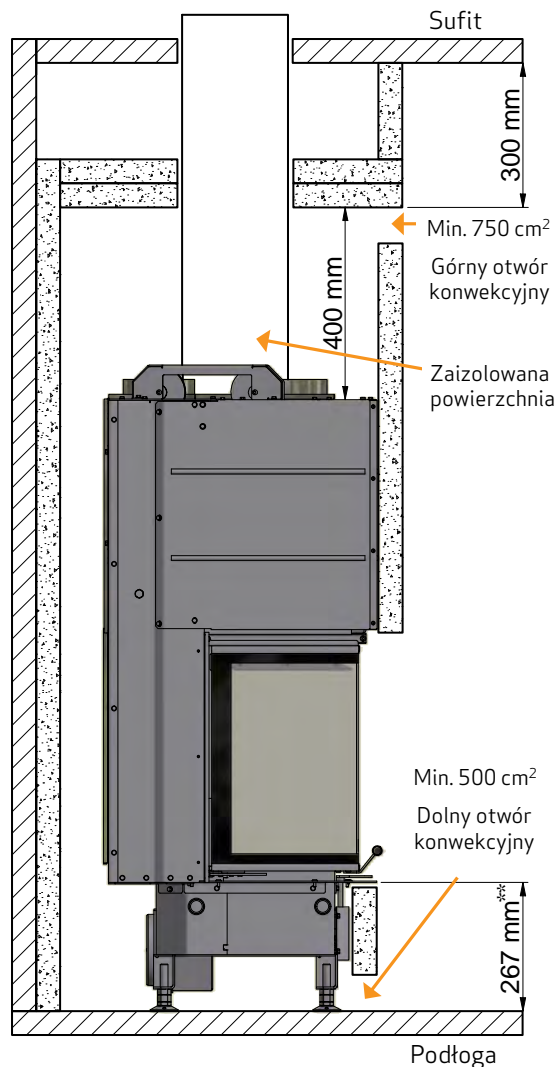

Instalacja z izolowaną pionową rurą dymną

- otwarta konstrukcja/obudowa

