

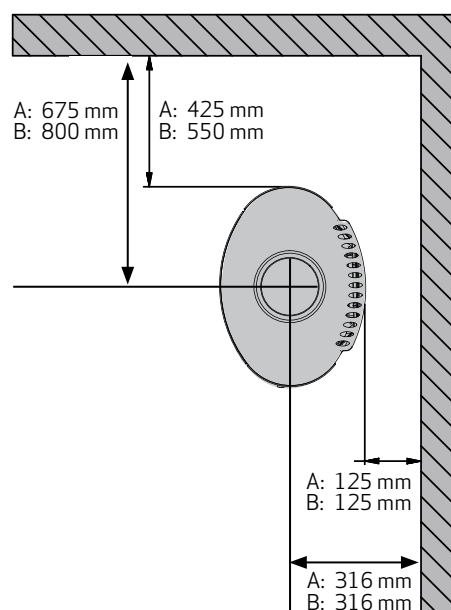
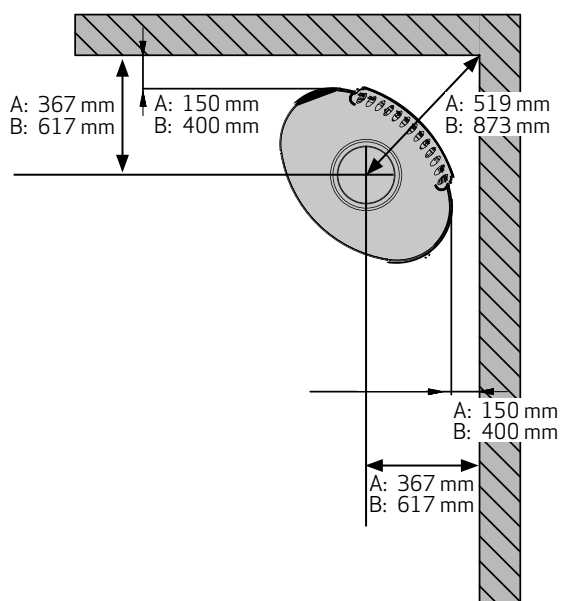


Minimalne odległości do materiałów palnych





A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

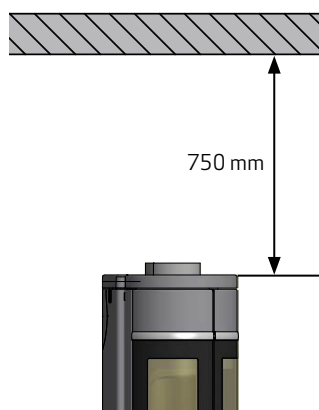


Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm
 Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne
 Odległości te obowiązują dla izolowanego przewodu dymowego, aż do samego pieca

Minimalna odległość do materiałów palnych zabezpieczonych ścianą ogniową

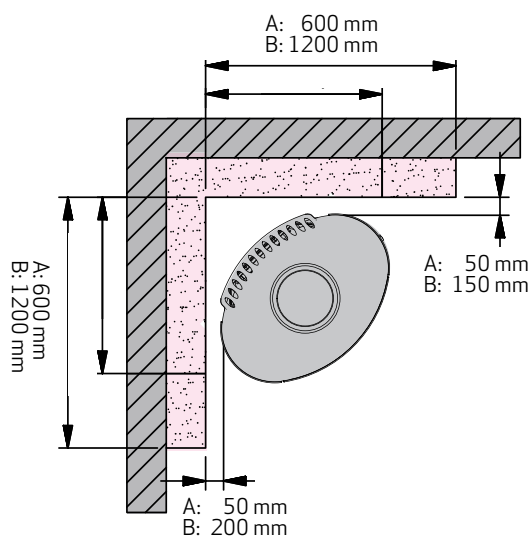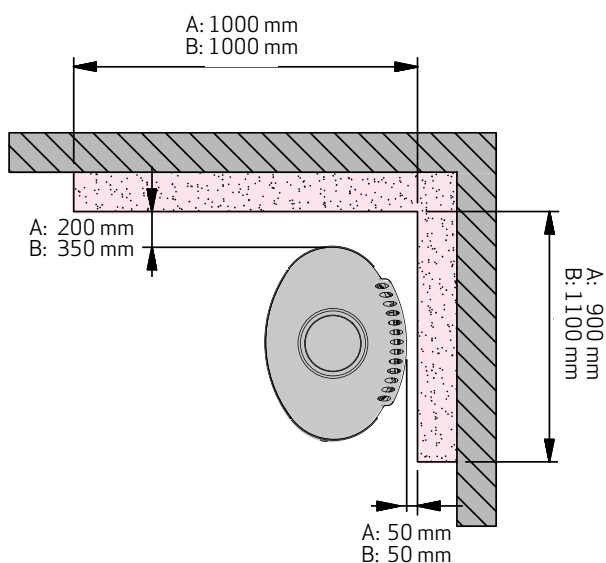

A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

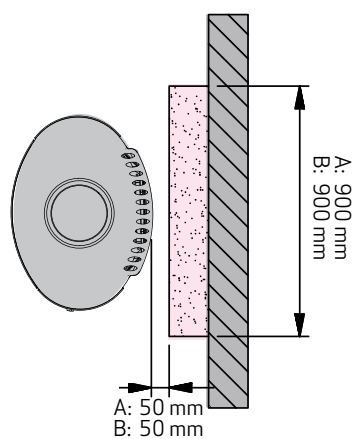

Material palny



Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jotul, 110 mm cegły lub innego materiału o podobnych właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm

Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne

Odległości te obowiązują dla izolowanego przewodu dymowego, aż do samego pieca