


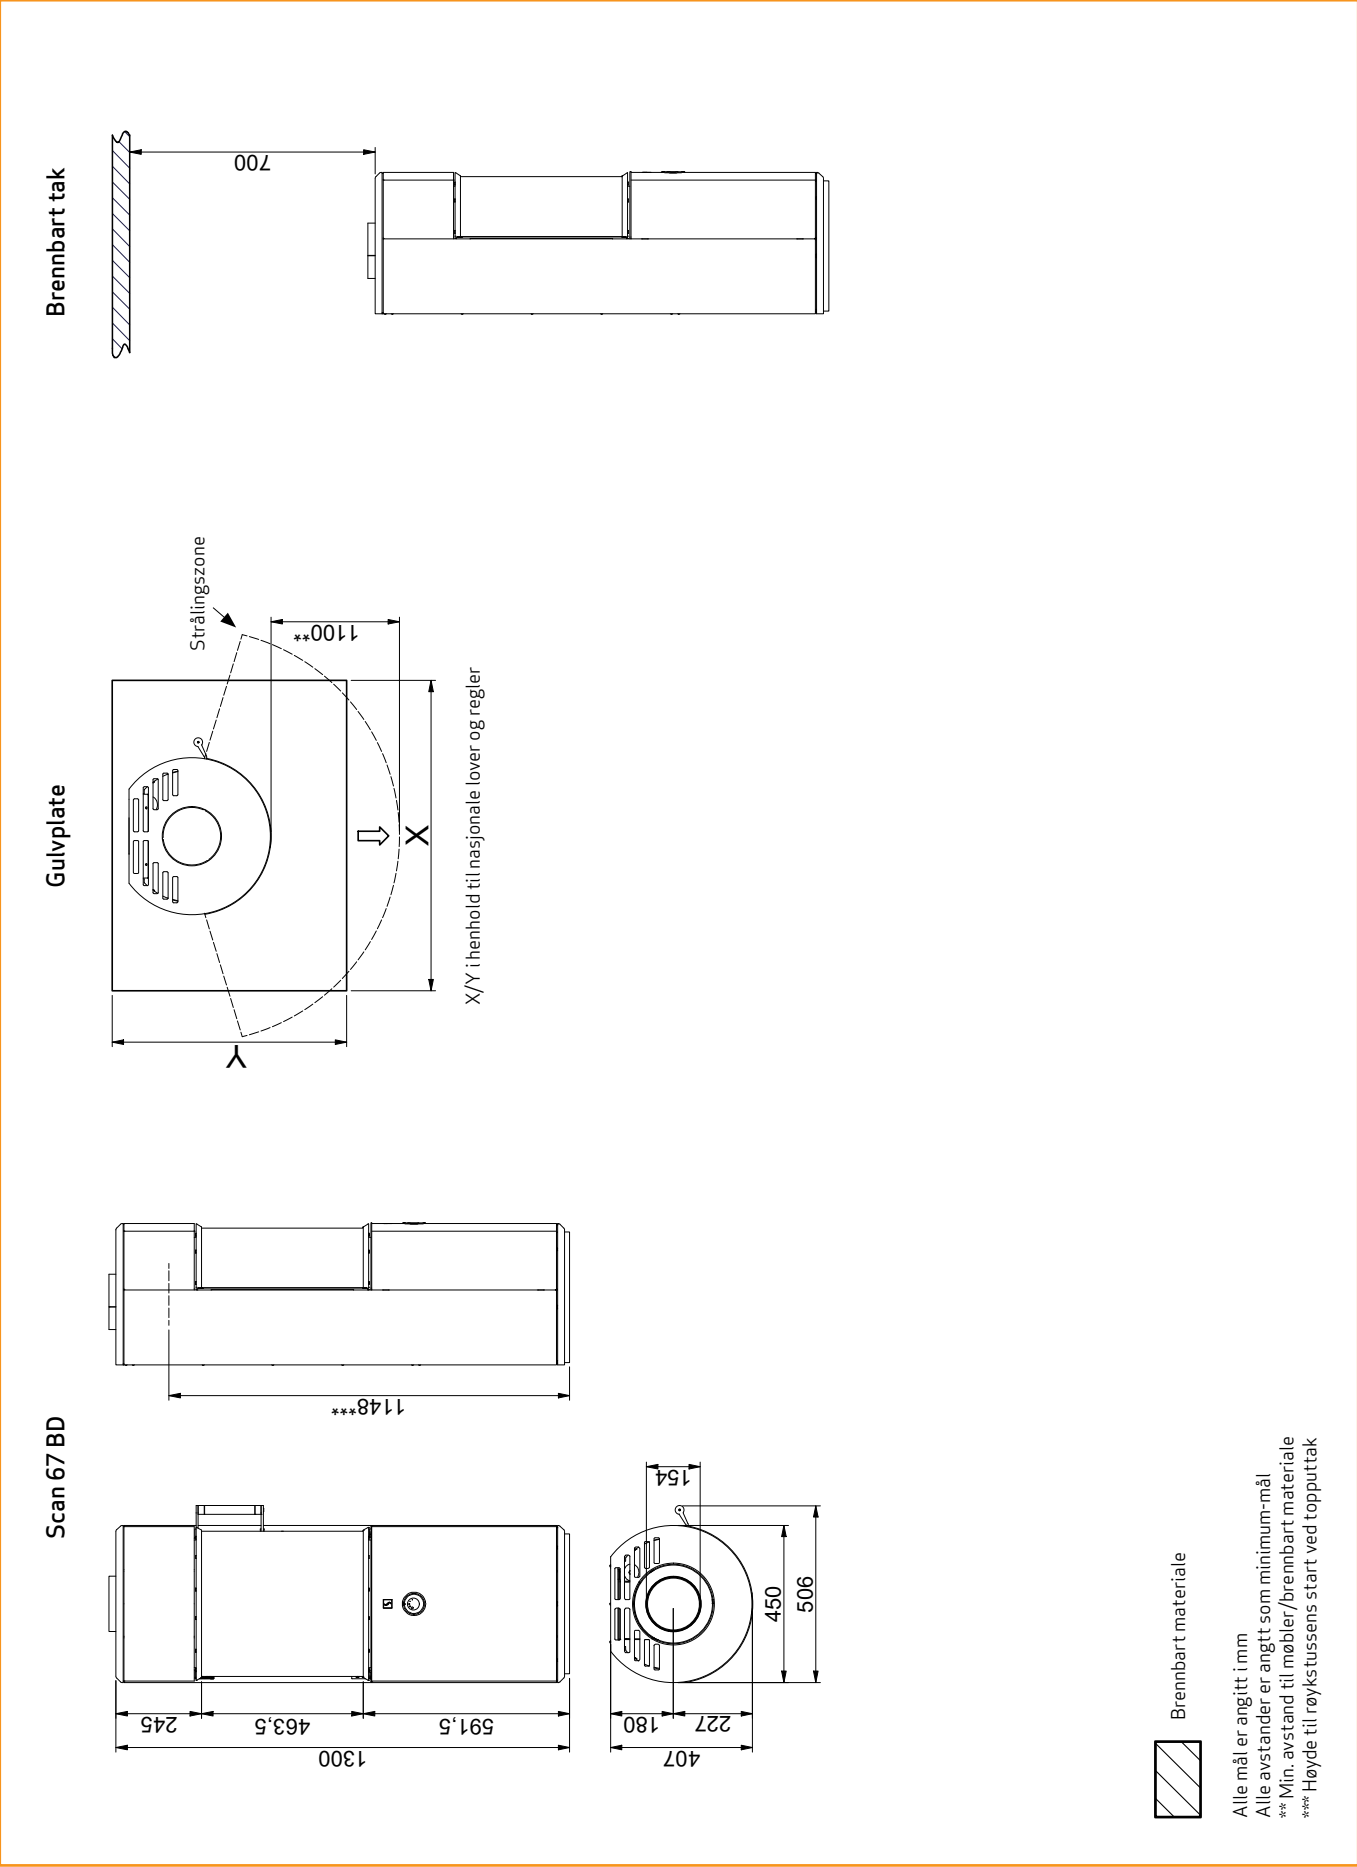


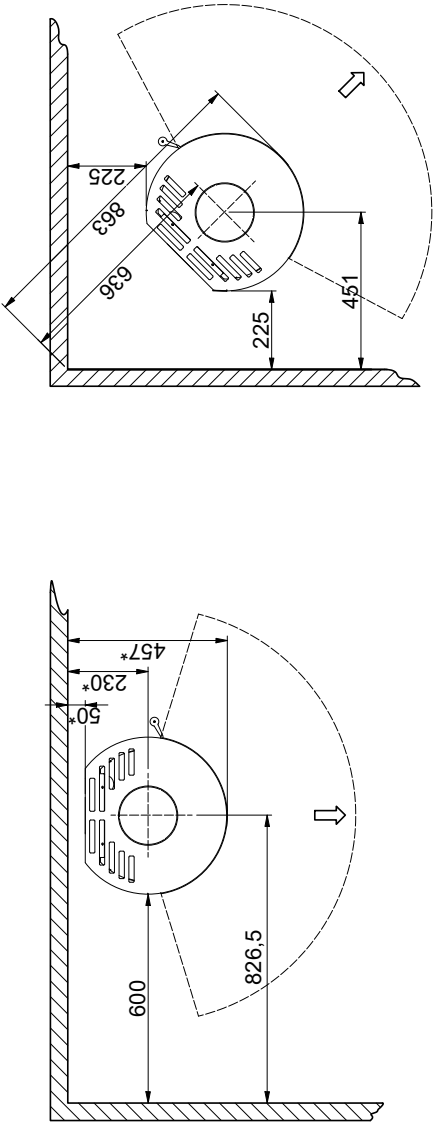

Minimumsavstand til brennbart materiale

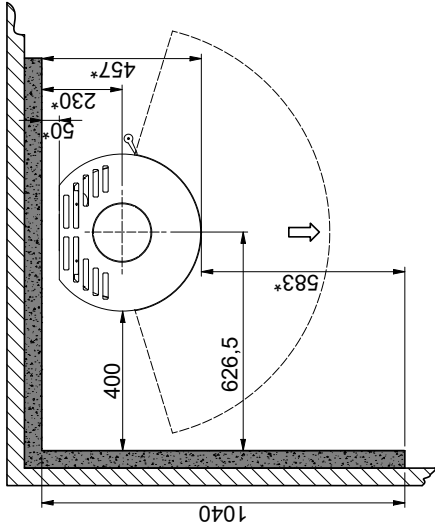

Minimumsavstand til brennbar vegg beskyttet med brannmur

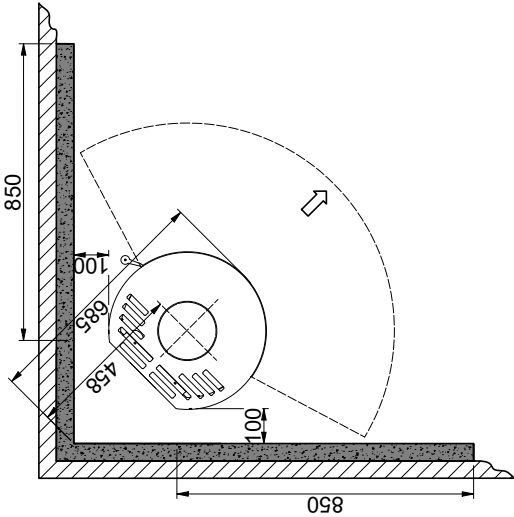

Brennbart materiale



Brannmur, f. eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne



Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål

*Halvisolert skorstein / skjemet røykrør helt ned mot produktet (Kravene til sikkerhetsavstander for skorstein og røykrør må overholdes)