




Brennbare Decke



Mindestabstände zu brennbaren Materialien

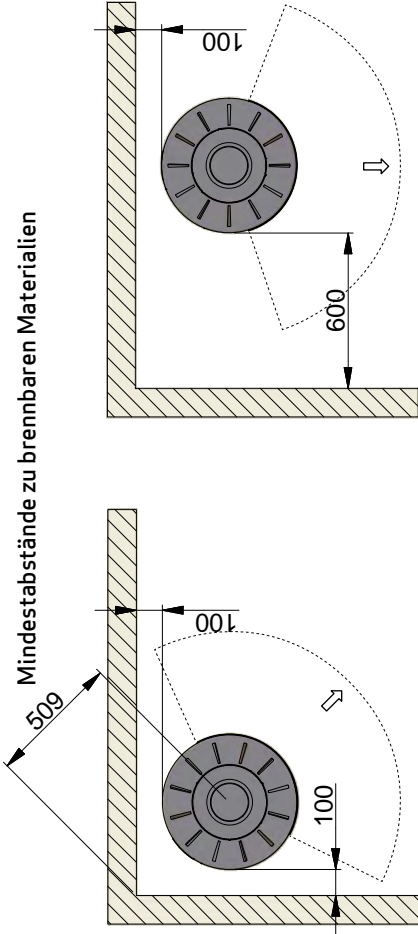

Mindestabstände zur brennbaren Wand, geschützt mit Brandschutzwand

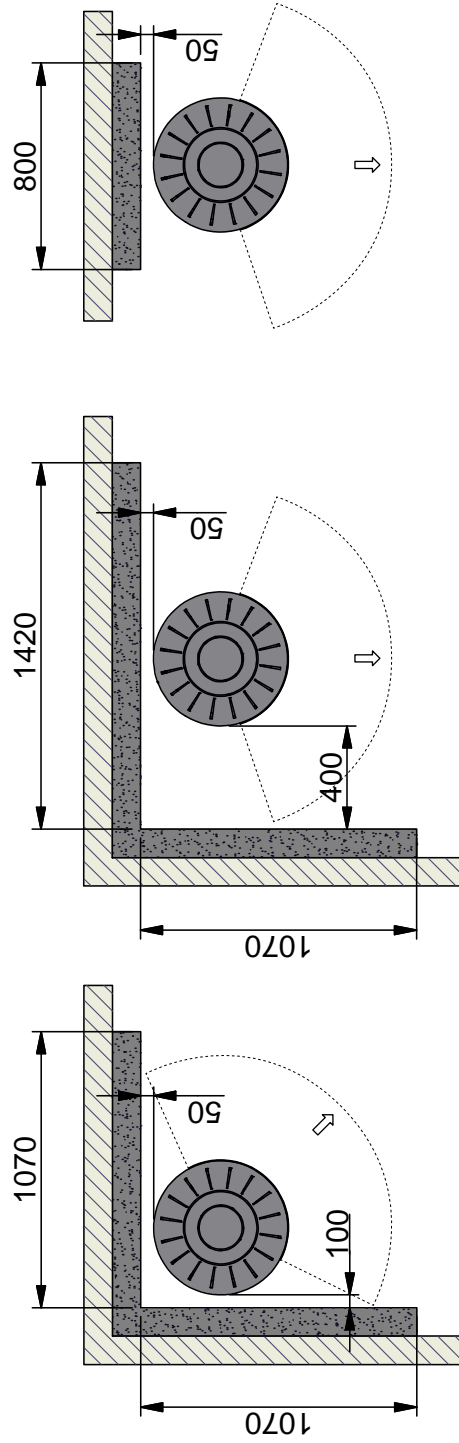

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

Diese Abstände gelten für ein unisoliertes Rauchrohr bzw. ein isoliertes Rauchrohr auf dem gesamten Weg zum Kaminofen