




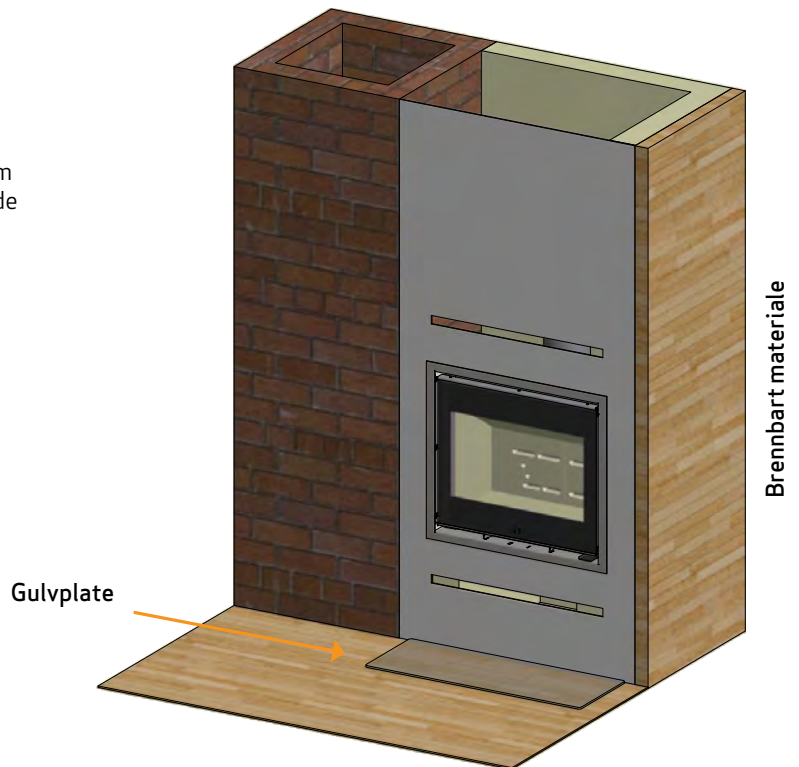
Oppstilling med uisolert knærør

-  Brennbart materiale
-  Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.
-  Skorstein



Alle mål er angitt i mm.

Alle avstander er angitt som minimum-mål.

* Gjelder alle oppstillinger





Ved innbygging i brennbart materiale som er beskyttet med isolasjon, skal disse dekkplatene demonteres

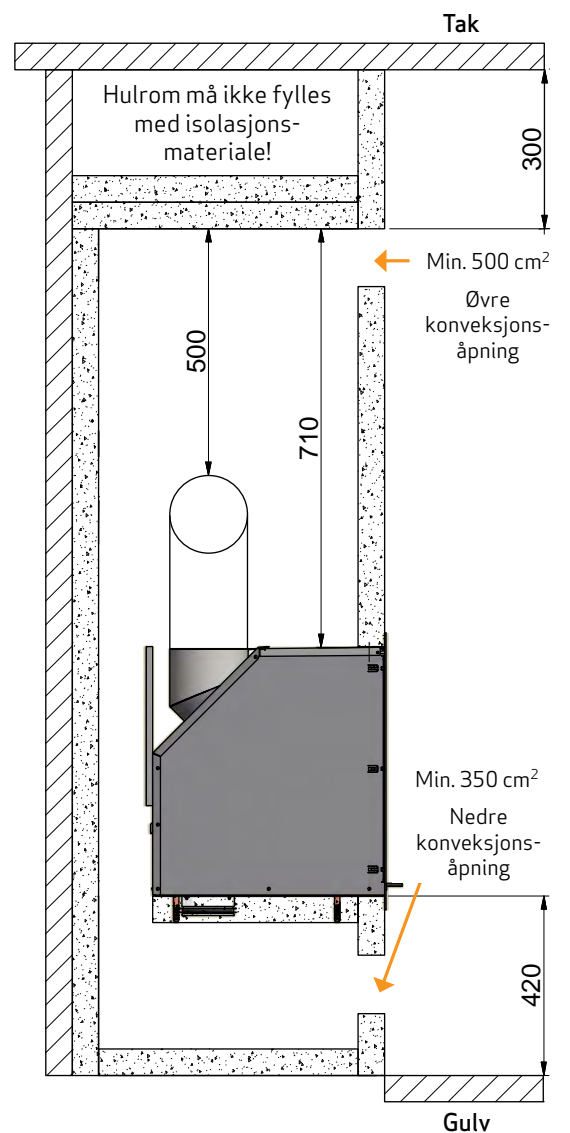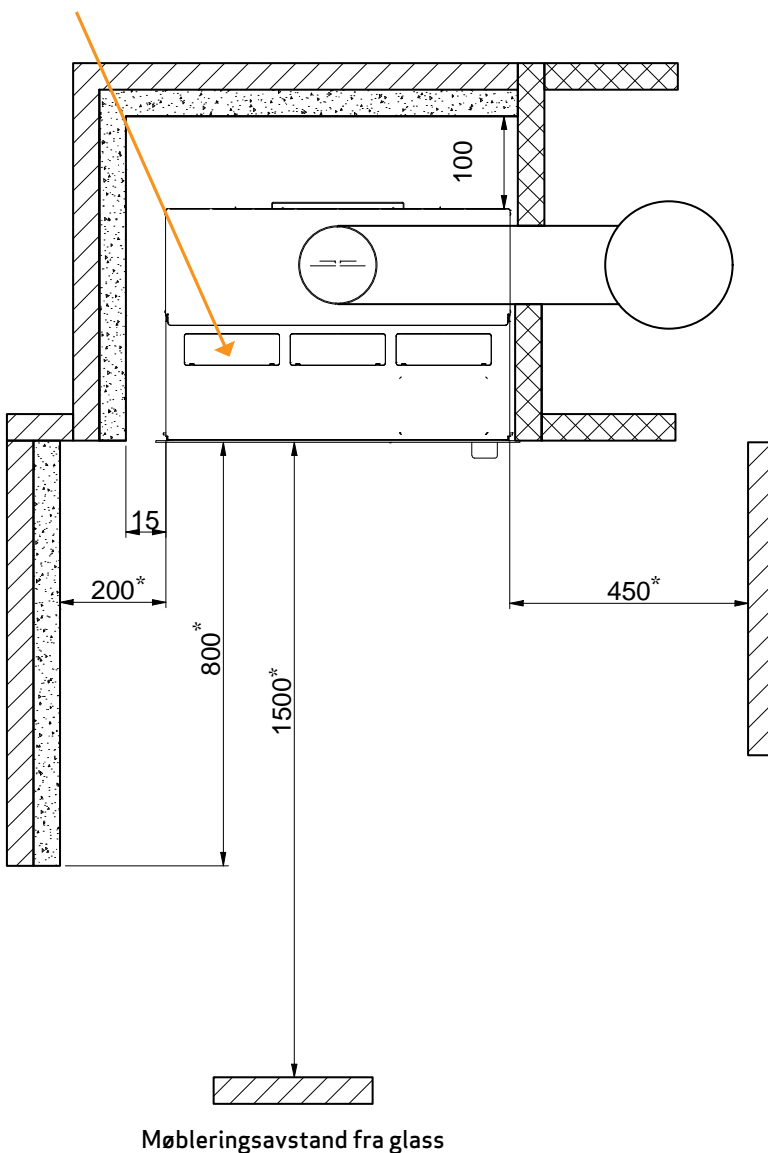



Oppstilling med isolert loddrett røykrør

-konstruksjon/omramming mot tak

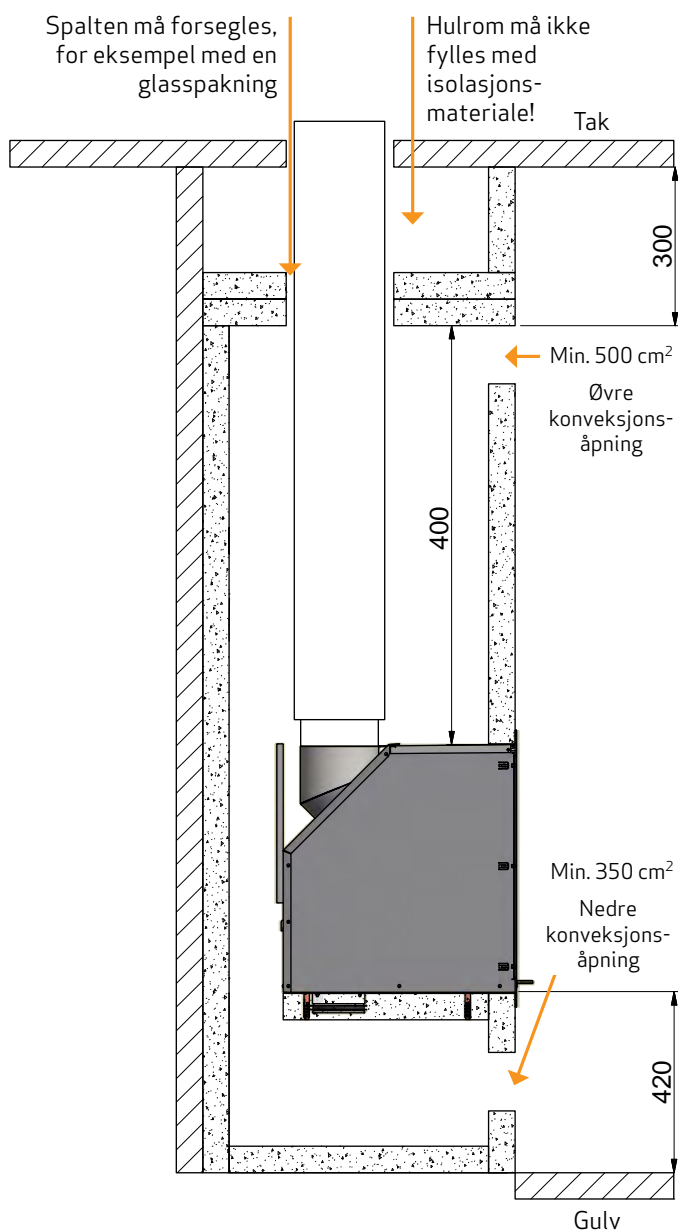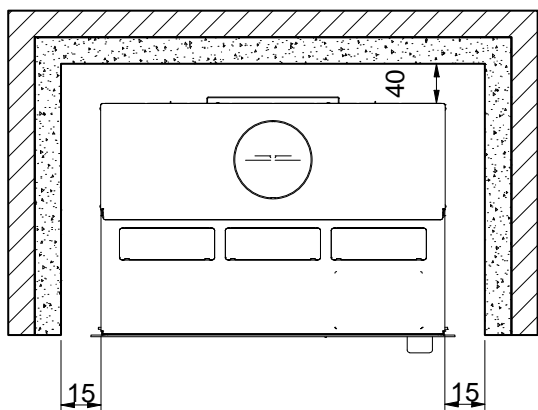

Avstand til brannmur (murstein) forutsetter at det anvendes isolert røykrør helt ned til innbyggingsovnen


-  Brennbart materiale
-  Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.

Alle mål er angitt i mm



Alle avstander er angitt som minimum-mål



Oppstilling med isolert loddrett røykrør

- åpen konstruksjon/omramning

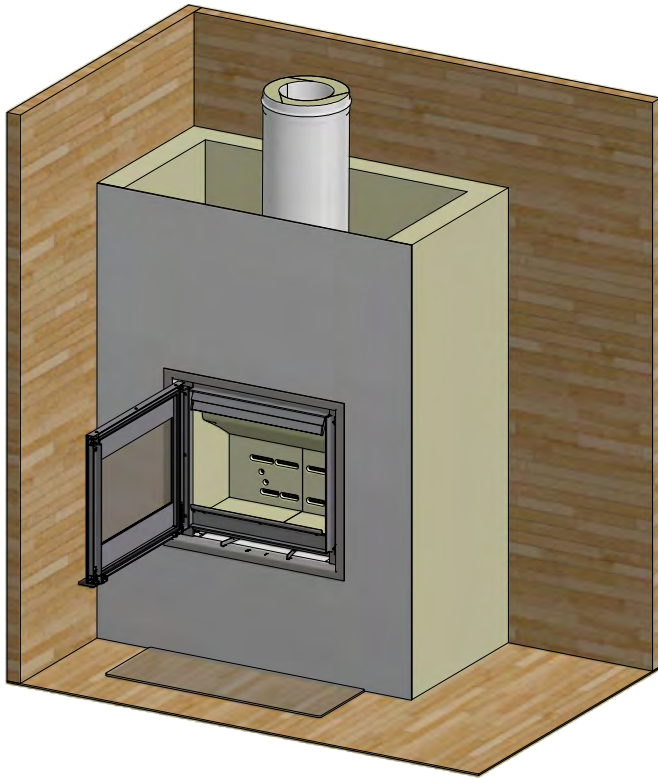

Ved innmuring/montering i en konstruksjon/omramming som er åpen i toppen, kan konveksjonshullene utelates. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke må legges en topplate på konstruksjonen

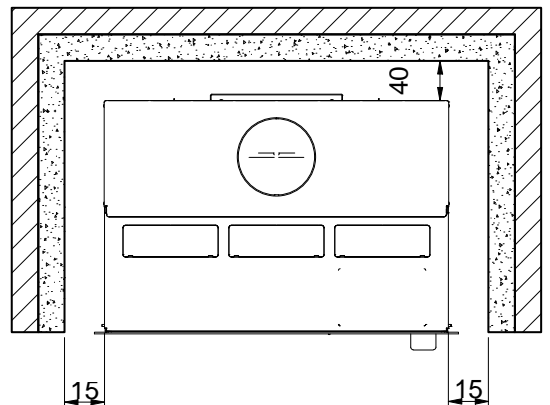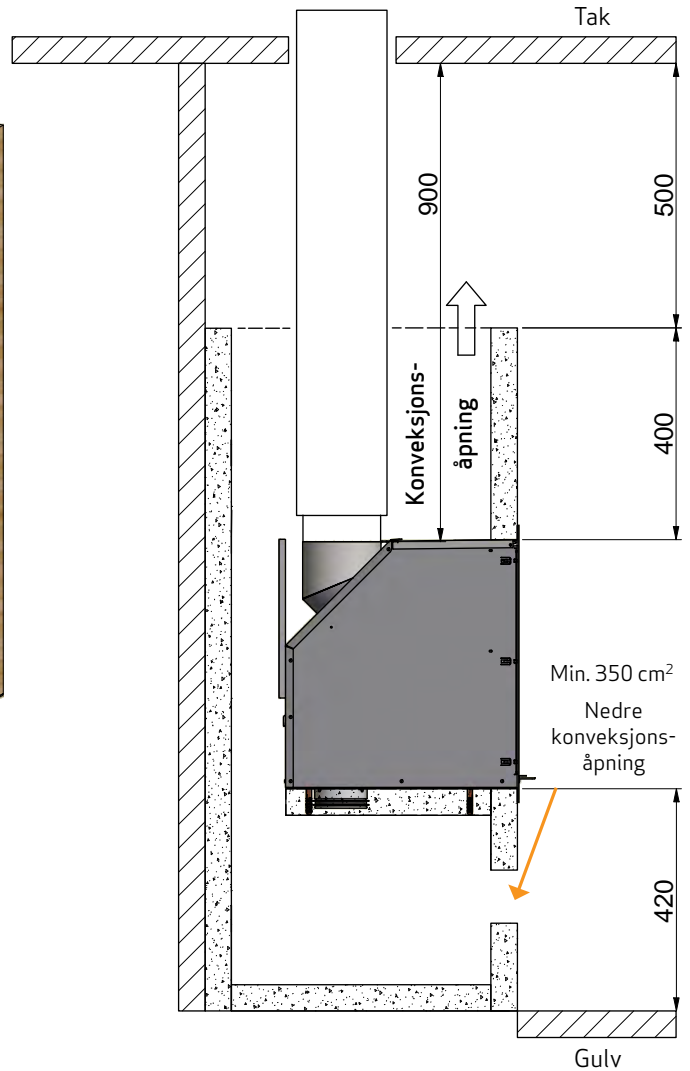

-  Brennbart materiale
-  Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.

Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål